

Honeywell
Villasystem OUD en NIEUW*



Kamerthermostaat
Oud - T6060D – M448A
Nieuw - T7170A - M452A)*

Bedrading:

Bl = Blauw... $1/(N)^* > 3$ (NC)
Br = Bruin... $2/(L)^* > 1$ (NO)
Zw = Zwart... $3/(1)^* > 2$ (COM)

R&A Dutch Energy B.V.

Klokthermostaat:
Helios / Vesta / EOS

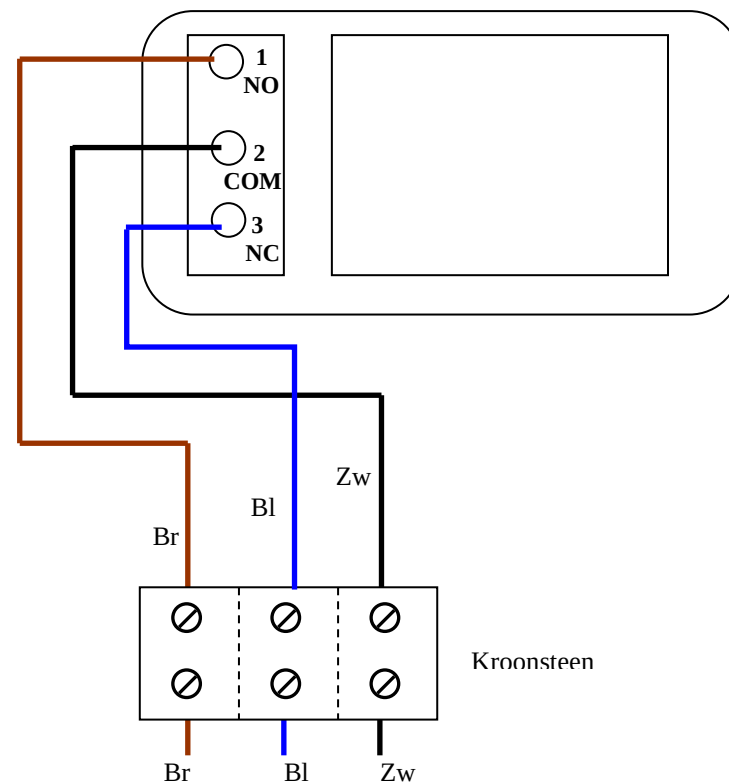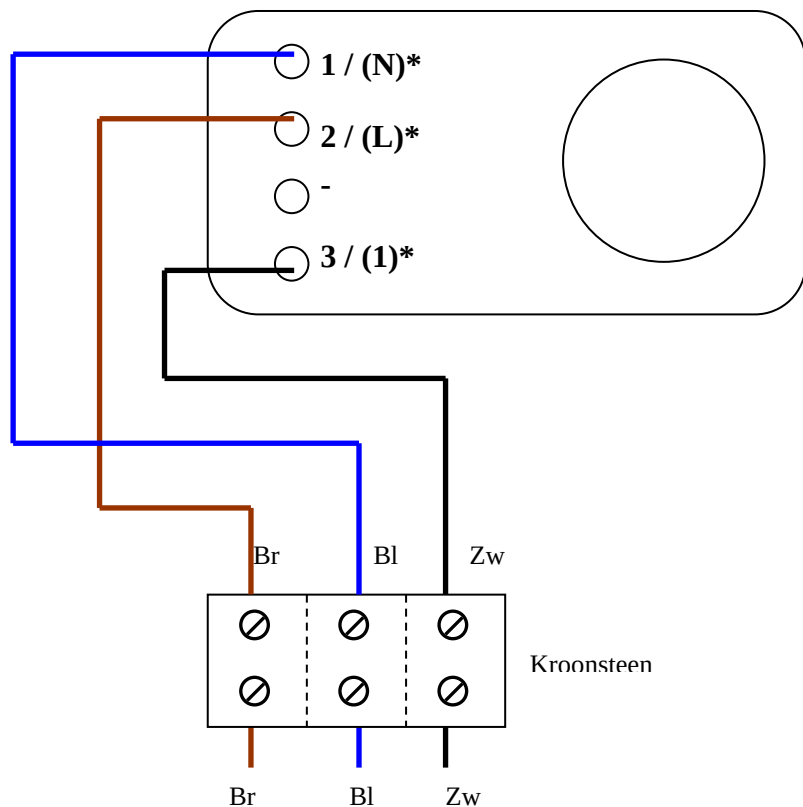

LET OP: i.v.m. de aanpassingen voor het Villasystem moet de bedrading exact volgens bovenstaand schema worden overgezet/aangesloten. Bij foutieve aansluiting kunnen de systemen beschadigen en vervalt de garantie. Ingeval van twijfel kunt u contact opnemen met de servicedienst van R&A Dutch Energy B.V. Telefoon: 0299474050 of email: info@elektrische-vloerverwarming.com